

22-02-21 R1

HISS
ELEKT
RONIK

Order/förfrågningsunderlag



Förfrågan



Order

Om utskrift- och inscannad version stryk över ev.
ändringar ifrån standard.

Önskat leveransdatum

yyyy-mm-dd

yyyy-mm-dd

Namn

Telefonnummer

Leveransadress/kontor

Ange kontor / adress
dit material ska
levereras.

Övrig info (märkning,
etc, godsmottagare om
bud, etc.)

Viktigt ange ev.
märkning för inköp /
märke!
Godsmottagare om ej
på plats.

Allmän data

Märklast

kg

Lindiameter

st

mm

Personer

st

Hängning

: 1

Antal
korgöppningar

st

Hastighet

m/s

Antal plan

st

Spänning
inkommande

3x400

Antal
schaktdörrar

st

Typ system

TN-S/C

Adress för projekt / platsnummer

Data (grunddata/specifikation för respektive skåp finns på hemsida, kolla med sälj vid osäkerhet)

Apparatskåp (vid MRL bör UPS, samt HR fjärrutlösning/återställning och ev. spänning anges)



LX118



LX318



LX418 RAL



LX418 RF



Special

Ev. golvsocklar (tillbehör vissa skåp)

st

Övrig info (exempelvis avvara plats för bromslyftsspak etc/intorq etc.)

Information kring dörrar

Öppning korg A sida (huvudsida; se schaktstamsunderlag)

- ☐ Ljusridå ☒ Korgdörr ☐ Grind manuell ☐ Grind, automatisk
☐ Grind, EN81-20 lås

Rensa info kring korgdörrar A

Fabrikat, modell

☐ Om trefas

☐ Ljusridålistor / eller dörr enligt ovan på A sida önskas i leverans ifrån Hisselektronik

Schaktdörrar A-sida (huvudsida; se schaktstamsunderlag)

- ☒ Automat ☒ Slagdörr
DK+LÅS ☐ Handtagslås
DK+LÅS (skyddande funktion för spänning stift)

☐ Låsbana, enfas om ej annat anges ☒ AC ☐ DC

Öppning korg sida - extra sida B/C/D (se schaktstamsunderlag)

(om ingen avvikelse; tolkas som samma som A-sida om extra sida B/C/D finns i schaktstamsunderlag)

- ☐ Ljusridå ☐ Korgdörr ☐ Grind, manuell ☐ Grind, automatisk
☐ Grind, EN81-20 lås

Rensa info kring korgdörrar B/C/D

Fabrikat, modell

☐ Om trefas

☐ Ljusridålistor / eller dörr enligt ovan på extra sida önskas i leverans ifrån Hisselektronik

Schaktdörrar - extra sida B/C/D (se schaktstamsunderlag)

- ☒ Automat ☒ Slagdörr
DK+LÅS ☐ Handtagslås
DK+LÅS (skyddande funktion för spänning stift)

☐ Låsbana extra sida ☐ Selektiv låsbana ☒ AC ☐ DC

(om ej anges spänning och bockas; enfas)

Ange önskad funktion för den selektiva låsbanan

Funktioner

☒ EN81-20

Kollektiv

☒ Nerkollektiv ☐ Helkollektiv ☐ Enknapphelkollektiv ☐ Direktstyrd med minne (lagring)

Ev. grupp

☒ Simplex ☐ Grupp, antal hissar

Räddningsutrymme funktioner EN81-21 (inga, om ej anges).

☐ Låg grop ☐ Låg topp (grop monterat) ☐ Låg topp (korgmonterad)

Rensa

Buffert aldrig i HE leverans.

Övrigt

☒ Drift-summalarm ☒ Brandlarm parkering ☐ Brandkörning i korg ☐ Brandkörning från yttre panel(er)
☐ Fläktstyrning i korg ☐ Pinkod i korg ☒ SL6 4G (om ej: förberedelse SL6) ☐ SL6 talenhet grop/tak samt lur i maskinrum (rekommenderas > 30m LH)

☐ Avstängd-funktion*** ☐ Med matning separat (internt i skåp) ☐ Nätaggregat i separat kapsling Rensa

☐ Bromslyft knapp via UPS ☐ Nödkörning, närmaste plan (lätta vägen, en resa) ☐ Bromsevak. auto med broms UPS ☐ Reservkraft Rensa

☐ Kortläsare korg ☐ Kortläsare anrop ☐ Extra korgkabel för kortläsare korg i HE leverans (annars löses ev. lokalt)
(Om ej anges i övrig ruta nedan vilka våningar, så kopplas samtliga via kortläsare)

☐ Prioritetsfunktioner, ange nedan (typ akut, vip, kemisk, transport, lågprio, högprio osv);

☐ Serviceåtkomst serviceplan ☐ Skolkörning

Ange kortläsare, prioritetsfunktioner/önskemål special/vilka våningar och hur dessa aktiveras (nyckel osv, tid-krav, hänvisning AMA och dylikt, eller om förberedelse i schakt/stam/korgkabel):

*** Avstängd-funktion utöver standardfunktion. Standardfunktion visar "SERVICE" / "UR FUNKTION". Avstängd-funktion ersätter aktiva lappar på utsida. (fördyrande med extra knappar/relä). Kräver lins vid anrop eller våningsvisare för att synas på utsida stamplan. Signalisering anpassas längre ner under signalisering för ev. VV+linser. Välj enbart separat matning om finns annan alternativ matning säkerställd i maskinrum och exempelvis konsultkrav. (ytterligare fördyrande med separat matning)

- ☐ Hemlig dörrkontakt slagdörr övervakas (*kräver extra sling, annars i serie med vanlig DK*) . Standard om låg grop/topp (EN81-21). Annars OPTION vid slagdörrshiss.
- ☐ Korgtaksräcke. Antal st
- ☐ Taklucka. Antal st
- ☐ Hörselslinga i korg
- ☐ ERS 2G (återmatar till superkondensator, lätta hållet, för användning internt av hissen)

HR FUNKTIONER ANGES PÅ SEPARAT SIDA LÄNGRE FRAM

Kördon i brytskiverum

☐ 20m ☐ 30m ☐ 40m ☐ 50m

Schaktbelysning

- ☐ Impulscentral i skåp (C10), med tillhörande antal dragströmställare st
- ☐ Impulscentral separat (C10), med tillhörande antal dragströmställare st
- ☐ Förenklad dragströmställare med PSA i skåp (on/off - om fler = Trapp) st
- ☐ LED schaktbelysning ifrån Hiselektronik, HE std.
- ☐ Plintat schaktlådor för armaturer (exempelvis lysrörs armaturer)

Övriga önskemål, exempelvis krav på extra långt sling schaktgrop/topp och/eller impulsbrytarknapp grop och korgtak ange nedan extra krav:

- ☐ Väggtagg grop önskas av Hiselektronik (i stam)

Krav på märkningar/dokumentation/språk/krav väggtag (land-krav), etc

Ange önskemål, utöver standard Hiselektronik (exempelvis språk/part/kabelmärkning, dyl.)

Korgtakslåda

(om liten korg så säkerställ om mindre variant väljs)

☒ Stor (400x355x130) ☐ Liten (250x285x130) ☐ IP-klassad taklåda

☐ Utan körthandtag korgtak (restriktiv användning av kund!)

Våg

Om inget val så räknar vi med Dinacell RCU.

☒ Våg levereras av Hiselektronik ☐ Ingen våg önskas

☒ Dinacell RCU ☐ Dinacell Omega

☐ Dinacell Donut ☐ Dinacell balk ☐ Annan befintlig, ange nedan (typ/modell+spänning +position)

☐ Om blockad linförling lininfästning i schaktstams topp (ej direkt från skåp)

Annat fabrikat/modell (exempelvis om vi skall anpassa el-schema mot befintlig/annan våg)

Om inget anges, och ingen våg beställs, så ritas 24VDC, med ÖL/FL in i el-schema.

Kablage

Om ej anges så räknar vi PVC.

☒ PVC ☐ Halogenfri

Om ej anges så räknar vi Hiselektronik standard.

☒ Korgkabel (LH+20meter) ☐ Korgkabel fritt val, möjligt ange 0, om kund egen enligt HE std.

m

3G kabel för dörrkontakter/lås (3 meter per dörr om automatdörr, 6 meter om slagdörr)

9G kabel till eventuell dörrmaskin

Säkerhetskrets kabel 3G
generellt

Kablage drivsystem/broms/motor (om ej anges längd;10m, möjligt ange 0m)

Ange längd mellan skåp och motor

m

 m

☐ Kablage våningsvisare / anrop extra långa (7m) istället för standard (3m)

Om utflyttade yttre enheter där normal längd ej räcker. Hiselektronik tolkar automatiskt 7m om man växlar över stam / 2 korgsidor på B/C/D sidor på en stam.

☐ Kablage korg extra långa (7m) istället för standard (3m)

Maskinunderlag / Dimensionering av drivsystem / anpassning broms

Hisselektronik körs ej OPEN LOOP, kräver godkänd encoder. Om osäker kontrollera/bifoga bild. (obs! bra bilder!)

Typ av maskin (om befintlig maskin, kund köper in maskin eller specificerat/styrt krav)



Växellös



Växelmaskin

<< ANGE OM STYRT KRAV VID
NY MASKIN, ELLER GAMMAL MASKIN

Hisselektronik tar fram lämplig maskin




Om växelmaskin



Vänster



Höger



VÄNSTER

Q (last), lindata, blockning, hastighet angiven på första sidan under data.

P, korgens vikt (ram+inredning, dörrmaskiner, etc)

kg

CWT, motviktens vikt

kg

Utgå från 50 % utbalansering i förhållande till P+Q



(Rekommenderas)

Korgens mått (bxd)

Ange även om maskin anskaffas på annat
sätt (enligt nästkommande sidor) för att
kunna säkerställa om ev. överstor korgarea

mm

x

mm

Drivskivans diameter D1

mm

Ev. brytskivas diameter D2

mm

L1 (C/C linfoder)

mm

Ev. L2

mm

Ev. L3

mm

Pitch linor (mm mellan spår i befintlig brytsiva)

mm

Omslutning



Enkel



Dubbel

Om kompensationskedja eller lina

Kedjelänkens höjd K1



mm

Kedjelänkens bredd K2

mm

Linans diameter / eller länkens diameter K3

mm



Maskin kommer sättas i schakt

(självklart vid vissa situationer, men bra förtydliga)

Förtydliga även om maskin köps på annat sätt, eller om befintlig maskin är MRL.

Om man önskar att vi räknar med hjälp av motviktens fysiska storlek så blir detta ett s.k. fabulerat värde som måste kontrolleras extra noga av kund innan order, för att verifieras. Se nästkommande sida.

Räkna med hjälp av uppskattade värden i offert stadie (tips; testa med magnet)

Kund kontrollerar motordata på plats innan order. Offert är baserade på fabulerade värden. Fyll i korgens storlek på föregående sida, samt så mycket data kring D1, D2, L1, L2, L3, samt pitch som möjligt

Motviktens LxBxH

mm

mm

mm

Förutsätter att motvikten ej är av blandat material, såsom stål/betong. Samt ej påfört efterhandskonstruktioner (som påhänga hängslen dylikt). Om motvikten har ram så är det motviktsbitarna vars mått skall anges. Utgår också från att förhållande faktiskt är utbalanserat 50%

Material på motvikt (exempelvis gjutjärn, stål)

Typ av motvikt



Stång



Ram

Ev. tjocklek eller typ av balk

mm

Bifoga bilder på motvikt och korg för bästa fabulering! Måste kontrolleras innan order.

Om anpassning ny (ifrån annan leverantör) / befintlig maskin

Välj typ av maskin under "Typ av maskin" på föregående sida. Bifoga gärna bilder / underlag. Om konsultkrav överdimensionering så meddela under övrigt! Om avvikande fläkt (ej 230VAC så meddela under övrigt). Vid MRL lösning så ange detta på föregående sida.

Rekommenderas mäta upp ström med tångamperemätare, eller via display befintligt styr/drivsystem om äldre maskin behålls.

Tom korg tunga hållet

A

Reservation: Om trumhiss utan motvikt så maxström med last

Motorskyt data - ström RPM1

A(Y)

A(D)

Två-hastighetsmotor

Motorskyt data - ström RPM2

A(Y)

A(D)

Varvtal (RPM1/RPM2)

rpm

rpm2

Spänning

V(Y)

V(D)

Frekvens

hz

Broms

V



AC



DC

Sparkoppling broms



207/103V



Förberedelse.

Rensa



207/30V

Bifoga underlag maskin / enhet

Antal ampere för broms primär

A

Önskas encoder till äldre asynkron



Ja Axeltapp

SSB broms finns



SSB specifikation
(eller skicka med underlag)

HR (fyllispåning i rutan om önskas)

Anti creep standard Hiselektronik är 12VDC . Övrigt rekommenderas ej (kan kräva UPS, mekanisk release vid evak.)
Om kund osäker på om överstor korgarea så skriv mått på korg och be oss verifiera, eller kolla med ev. maskinleverantör om maskin klarar crowded load/meddrivning/etc för att hålla ner komponenter som kräver underhåll + kostnad. Om maskin klarar medrivning så informera oss gärna att det är säkerställt via fritext!

Fjärrutlösning / Fjärråterställning Hiselektronik standard är 230VAC

Skriv "Ja"/kryssa om funktion enligt HE standard önskas. Om avvikande spänning så ange alternativ spänning.

KORG

MOTVIKT HR

☐

Ja

☐

Anti-creep
överstor korg

☐

Anti-creep motvikt

☐

Fjärrutlösning
korg

☐

Fjärrutlösning motvikt

☐

Fjärråterställning
korg

☐

Fjärråterställning
motvikt

Levererad HR ifrån Hiselektronik

☐

Nej

☐

Ja, stående

☐

Ja, T-gejd

☐

HR i schakttopp (om ej angett: plint
i apparatskåp)

OBS! Beakta ev. fjärrutlösning!

Levererad sträckvikt ifrån Hiselektronik

☐

Nej

☐

Ja, stående

☐

Ja, T-gejd

☐

Extra vikt på sträckvikt

Om ja på HR eller sträckvikt vilken diameter önskas

☐

160mm*

☐

200mm

☐

250mm

☐

300mm

(*HR 160mm kan på grund av sitt typintyg ej kompletteras i efterhand med anti-creep,
fjärrutlösning etc. D200-300mm rekommenderas om möjligt för större flexibilitet.)

Riktning HR, om valt HR (standard höger)

☐

Höger

☐

Vänster

Övrigt

☐

HR-lina (schakthöjd x 2 + 4m, möjligt ändra i övrigt ruta nedan)

Övrigt

Om väldigt speciella krav, olika material, typer etc, flera tablåer, så vänligen förtydliga under Övrigt.

Korgregister

Om flera ingångar korg



Oselektivt
(standard)

Selektivt (exempelvis varje koringång egen; speciella krav; ange under övrigt, sluss, AMA, etc.)

Om selektivt;

(selektivt och/eller väljs separat under funktioner)



Flera tablåer, varje tablå betjänar sin sida



Selektivt register på samma tablå



Om selektivt register på samma tablå så även selektiva dörrknappar

Antal tablåer

Blindskrift



Typ av tablåer



Koncept mått
B210xH950



Pulpet (30mm)



Vinklad pulpet tablå

b x h x ev. djup ovkant / ev. djup underkant



Fria mått, bifoga gärna ritning. Mått



Rostfri



Rostfri syrafast



Mässing

För bästa pris använd ej fria mått. Om ej styrt så används våra konceptmodeller så långt som möjligt (mått hittas på hemsida, eller via säljare) för bästa pris.



Annat

Knappar

Färg kvittering



AT33RM



Röd



AT33V, vandal



Blå



AT54RM, Annex B/G



Vit



AT54V, Annex B/G, vandal



Nyckelbrytare NS1-NS2 (vrids, kan ej tas ut i påverkat läge)



Nyckelbrytare NS3 (kan lämnas i av och på)



Stopp



Öppna



Stäng



Last/Förlängd



Fläkt

Separat våningsvisare i



Slät plåt



Utanpåliggande

korg (fristående från korgtablå)

Våningsvisare



TFT 5"



TFT 7"



TFT 4"

Talenhet



Safeline SL6



Befintlig / extern (SL6)



Talenheten med den fristående våningsvisare
(måste vara valt ovan; annars i korgtablå)

Funktion eventuella nyckelbrytare

--

Extra graveringar, särskilda krav på graving

--

- * Enkel logotyp görs på korrektur (ange om ej önskas)
- * Lasttext görs på korrektur (vänligen ange data på första sida, ange om ej önskas nedan)
- * Larmtext HE std görs på korrektur (om krav utformning; ange krav)
- * Extra graveringar önskas nedan (exempelvis adress)
- * Vandalbrytare+vandaltext (om nyckel) görs på korrektur Ange avvikelser nedan övrigt.
[extra kostnad]
- * Trycken relief enligt HE std. Vit graving för all text. Ange avvikelser nedan.
- * Vänligen säkerställ exempelvis stoppknapp, skriv i övrigt om extra knappar för exempelvis slagdörrsöppnare etc.
- * Braile /blindskrift specifika krav anges nedan i avvikelser /förtydliganden
- * M4 skruv för pulpeter ingår (infästning mot bakstycke)
- * Skruv för infästning mot vägg/korg ej standard om överenskommet (löses lokalt)

Tablåer beställs INTE utan ett korrektur godkännande. Kund kontrollerar noga korrektur innan godkännande, att det är som önskade mått på plats, rätt lasttexter samt rätt utrustad / specifikation.

Avvikelser på ovan standard gällande korgtablå skrivs i textruta nedan. Man kan även skriva särskilda önskemål (exempelvis inbyggd låda, fasade kanter, krav programmeringar etc.)

--

Yttre våningar anrop

Om väldigt olika slag / med utan brandsymboler, pulpet/slät, olika material på olika ingångar så förtydliga gärna i "Övrigt" med fritext.

Antal anrop
(om ej anges- alla dörrar)

☐ Braile för våning riktning (upp/ner/hit)
Om speciella krav på braile anges nedan.

Möjligt ange avvikelser

Anrop utan våningsvisare kombo
 Anrop med våningsvisare kombo
(VV ej på 1700-2500mm; välj TFT typ på sida VV yttre)

☐ Fria mått, se nästa sida.

För bästa pris använd ej fria mått, Om ej styrt så används våra konceptmodeller så långt som möjligt (mått hittas på hemsida, eller via säljare) för bästa pris.

☒ Rostfri ☐ Rostfri syrafast ☐ Mässing
☐ Annat

Brandsymbol

☐ Graverat
EN81-73 brandsymbol på
anrop

☐ Utan brandsymbol. Löses lokalt.
(om önskas 50x50 brandsymboler med
klister/skruv så förtydliga i övrigt)

Alla anrop
utanpåliggande,
pulpet (30mm)

Knappar

☒ AT33RM
☐ AT33V, vandal
☐ AT54RM, Annex B/G
☐ AT54V, Annex B/G, vandal
☐ Nyckelbrytare NS1-NS2 (vrids, kan ej tas ut i påverkat läge)
☐ Nyckelbrytare NS3 (kan lämnas i av och på)

Färg kvittering

☒ Röd
☐ Blå
☐ Vit

Funktion
nyckelbrytare

Övrigt

☐ Avstängd lins ☐ Upptagen lins ☐ Brand lins
☐ Annan lins
☐ Ankomst signal (gong) . Kräver våningsvisare yttre.


Våningsvisare yttre nästa sida (våningsvisare har riktningspil, inbyggd gong, visar avstängd, brand osv, så ej krävs linser dylikt, samt extra IO kort). Yttre våningsvisare rekommenderas om sådana krav finns.

Anropstablå (om special mått)

Om pulpet/avvikande
material/knapp etc/ så ange
under övrigt

Antal anrop typ 1

Övrigt

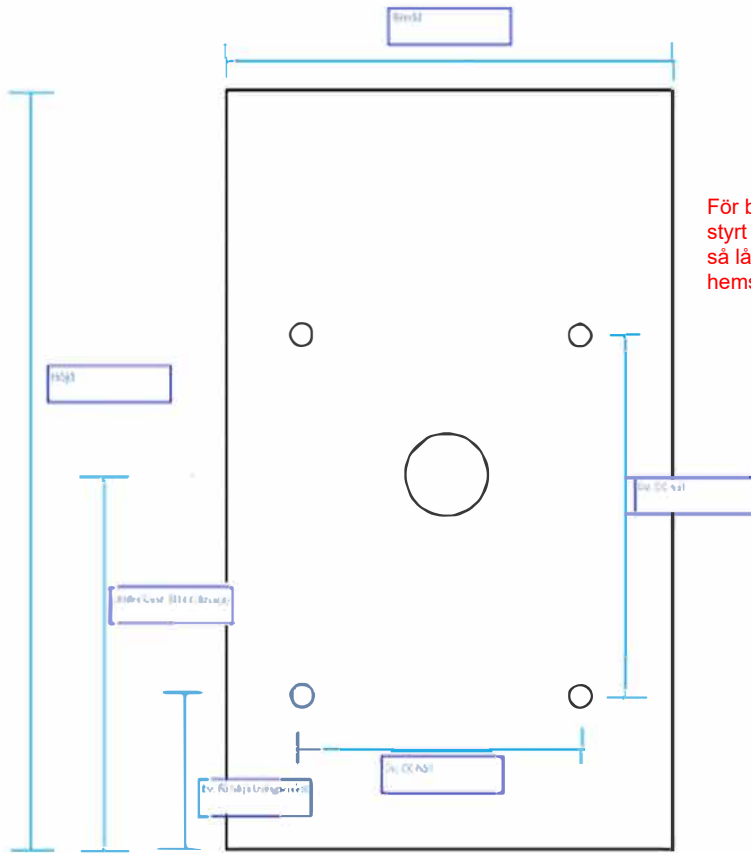


För bästa pris använd ej fria mått, Om ej styrt så används våra konceptmodeller så långt som möjligt (mått hittas på hemsida, eller via säljare) för bästa pris.

Antal anrop typ 2

--

Övrigt

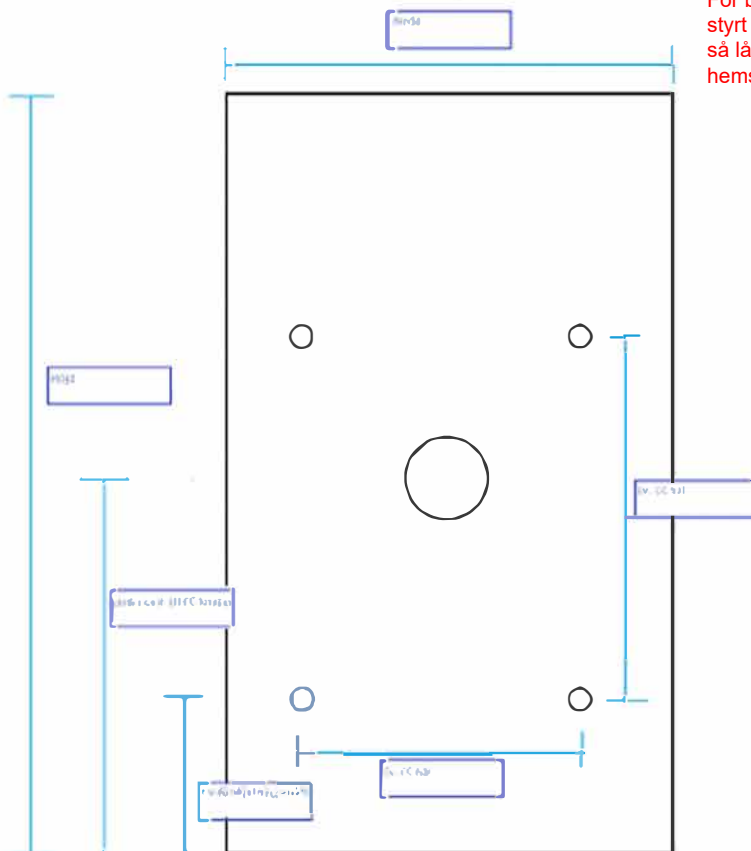

För bästa pris använd ej fria mått, Om ej styrt så används våra konceptmodeller så långt som möjligt (mått hittas på hemsida, eller via säljare) för bästa pris.

Om väldigt speciella krav, olika material, typer etc, flera tabblår,
så vänligen förtydliga under Övrigt.

Våningsvisare yttre

Våningsvisare ☐ Antal st

Konceptmått stående ☒ Konceptmått liggande ☐

Annat mått, se nästa sida ☐

För bästa pris använd ej fria mått, Om ej styrt så används
våra konceptmodeller så långt som möjligt (mått hittas på
hemsida, eller via säljare) för bästa pris.

Pulpet, utvändig (30mm) ☐

Material

(om inget väljs samma som ev. anrop, om anrop, annars RF)

Rostfri ☒

Syrafast rostfri ☐

Mässing ☐

Annat ☐

Typ av våningsvisare om inbyggd i anrop / eller annan utvändig
LEO3 om inget väljs.



LEO3 (TFT 3")

Visar ej
brandsymbol
50x50



LEO4 (TFT 4")



LEO4 på entréplan/brandplan (EN81-73), övriga
LEO3. Gäller enbart vid > 1 våningsvisare yttre.



LEO5 (TFT 5")

☐ Extra riktningspilar utöver de som är i ev. våningsvisaren i form av optiska linser (fördyrande)

Yttre anrop/våningsvisare

Övrigt standard:

- * Enkel logotyp görs på korrektur (ange om ej önskas)
- * Lasttext görs på korrektur (vänligen ange data på första sida, ange om ej önskas nedan)
- * Extra graveringar önskas nedan (exempelvis adress)
- * Vandalbrytare+vandalttext (om nyckel) görs på korrektur Ange avvikelser nedan övrigt. [extra kostnad]
- * Trycken relief enligt HE std. Vit gravering för all text. Ange avvikelser nedan.
- * Brandsymbol EN81-73 enligt anropssida [eller förtydliga nedan]
- * Vänligen säkerställ exempelvis knappar för exempelvis slagdörrsöppnare etc. [skriv i övrigt nedan]
- * Braile /blindskrift specifika krav anges nedan i avvikelser /förtydliganden
- * M4 skruv för pulpeter ingår (infästning mot bakstycke)
- * Skruv för infästning mot vägg/korg ej standard om överenskommet (löses lokalt)

Tabblår beställs INTE utan ett korrektur godkännande. Kund kontrollerar noga korrektur innan godkännande, att det är som önskade mått på plåt, rätt lasttexter samt rätt utrustad / specifikation. Lokalt framarbetade ö-k / tolkningar / generella.


Avvikelser på ovan standard gällande anrop/våningsvisare skrivs i textruta nedan. Man kan även skriva särskilda önskemål (exempelvis graveringar, inbyggd låda, fasade kanter, krav programmeringar etc.)

Våningsvisare (om special mått)

Om pulpet/avvikande material/hårdvara etc/ så ange under övrigt

Antal VV typ 1


Övrigt

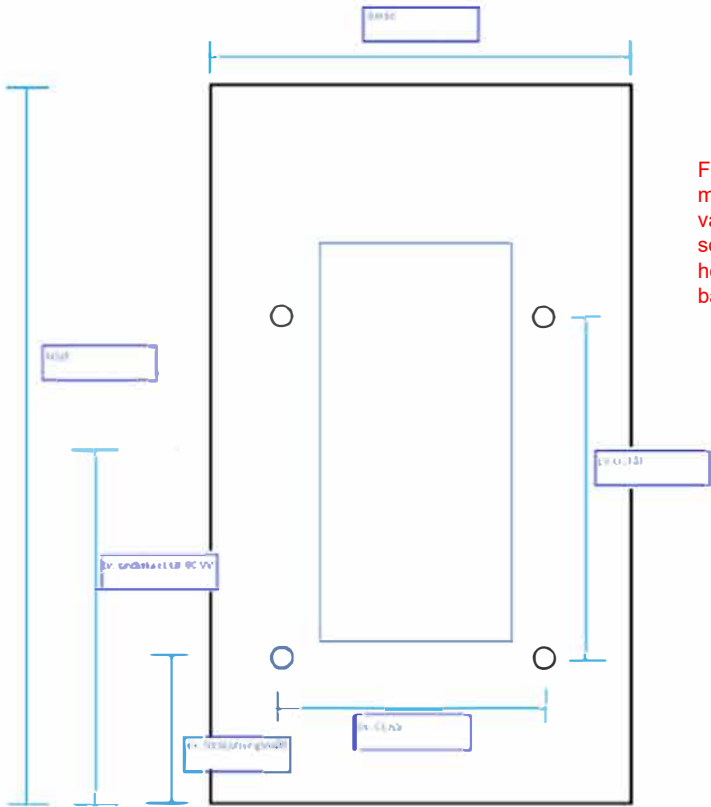

För bästa pris använd ej fria mått, Om ej styrt så används våra konceptmodeller så långt som möjligt (mått hittas på hemsida, eller via säljare) för bästa pris.

Antal VV typ 2

Övrigt

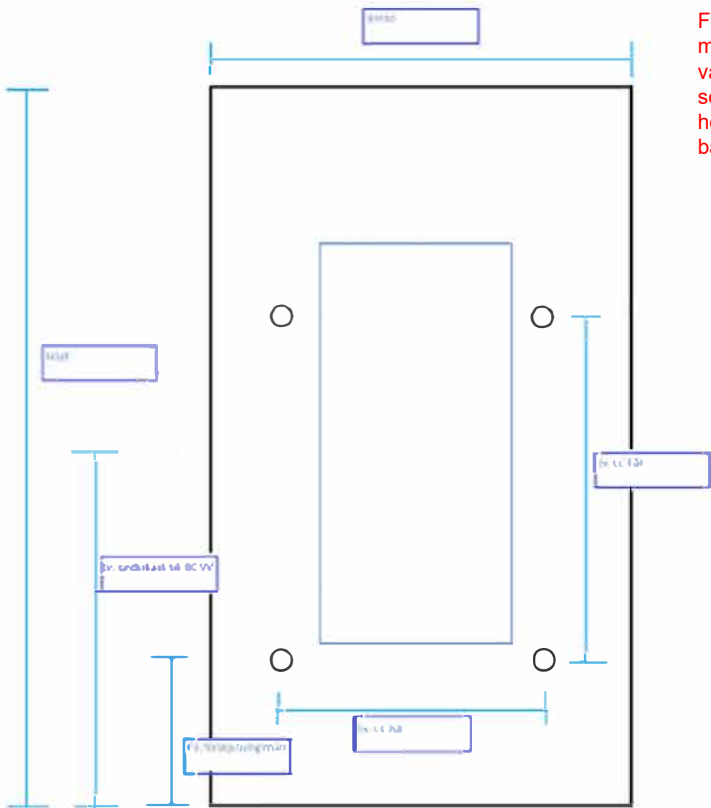

För bästa pris använd ej fria mått, Om ej styrt så används våra konceptmodeller så långt som möjligt (mått hittas på hemsida, eller via säljare) för bästa pris.

Övrigt

☐ Montagerännor, 2000mm

☐ Trampskydd, 1000mm

Kabelkanaler (om urbockat vajer)

Om kabelkanaler önskas så väljer Hisselektronik lämplig lösning utifrån standard, och hur val PVC/Halogenfritt är satt, om inte annat val görs nedan:

☐ PVC, oslitsad, b60xh40

☐ PVC, oslitsad mörk, b60xh40

☐ PVC, svart b47xh85

☐ HF, b60xh40

☐ Trådlöst montagekit. Plockas med till kommande projekt. (inkluderat mottagare, snabbplugg, trådlöst don, samt laddare)

Övrigt

☐ Brandknapp Blå

☐ Brandknapp Vit

☐ Enkel branddetektor

☐ EN81-73 löses lokalt
(bara ingångar av HE)

Schaktstamsunderlag



Normal schaktlåda, Hiselektronik std



Annan

Ange vart schaktdörröppningar är i svarta rutor , samt vart man önskar dra stam. Flera kryss i röda rutor leder till separata stammar. Om möjlighet finns så dras EN STAM även om flera olika schaktingångar (dvs. bara ett kryss).

Om man önskar dra EN stam, men inte har möjlighet gå över på respektive lyfthöjd så kan man alternativt dra EN stam, och växla över i grop/topp.



En stam, men önskar växla över i grop/topp.

Om växlar över i grop/topp måste schaktbredd, samt schaktdjup anges

Bredd WW


mm

Djup WD

mm

Kryssa i öppningar (svarta rutor) för ev. B/C/D (exta korgsida).

Samt **önskade placeringar schaktstammar i röda rutor** (om möjligt använda en stam, ett kryss i röd ruta, om behov flera separata stammar så flera kryss i röda rutor)

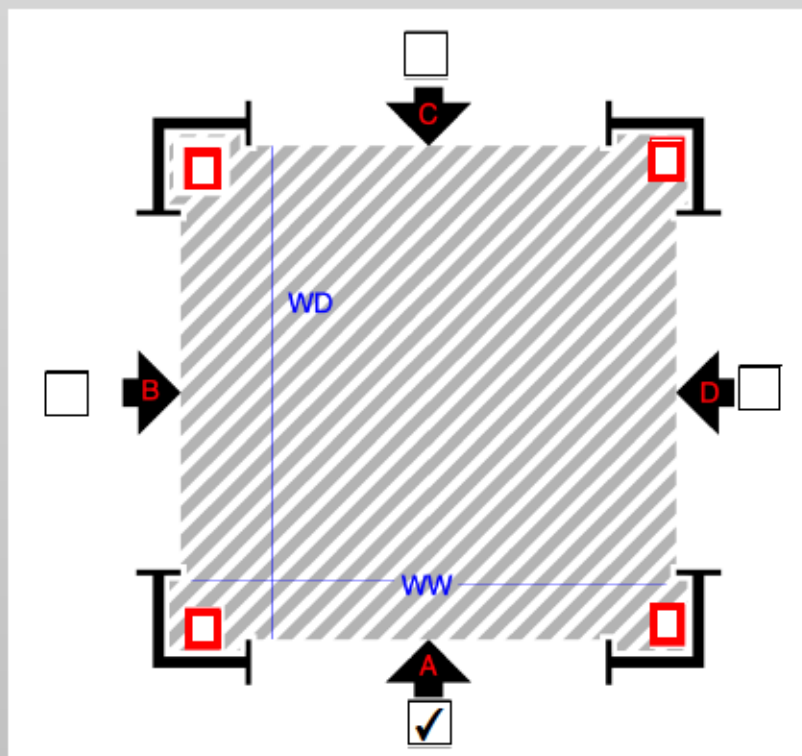

Avstånd

Säkerställ räddningsutrymmen
och funktion låg topp / grop
under funktioner!

Topphöjd

 mm

Svans (om ej anges=10000)

 10000 mm

I beteckning anges beteckning, innebär det markerar att vi har en dörrringång där. Markera entré med * Om olika destinationsknappar (selektiv) för A/B/C/D dörr så möjligt ange olika bokstäver/siffror i hela tabell där våning finns. Möjligt skriva (D) i ruta för dörröppnare. Och skriv (M) i ruta för motorlås.

	Beteckningar/alt. kryssa våning + (D) + (M)				Avstånd mm
	A	B	C	D	
Plan 16					
Plan 15					
Plan 14					
Plan 13					
Plan 12					
Plan 11					
Plan 10					
Plan 9					
Plan 8					
Plan 7					
Plan 6					
Plan 5					
Plan 4					
Plan 3					
Plan 2					
Plan 1					

Grop

 mm

Maskinrum uppe



Maskin uppe



Total lyfthöjd

 mm

Maskinrum nere



Maskin nere



Schakthöjd

 mm

Maskinrum övrig



Maskin övrig



Övrig placering

(om ej anges annat, så räknar vi att maskin på samma sida av schakt som maskinrum). Om MRL så specificera.

Beakta att exempelvis trefas öppnare av äldre modell kan vara hydrauliska utan egen tidsstyrning. I så fall måste man meddela så vi kan sätta tidrelä som styr exempelvis en kontaktor. Gör detta via "Annan lösning" nedan.

Dörröppnare slagdörr

Om slagdörrar och öppnare, ange ANTALET dörrar i rutan nedan:

☐

Dörröppnare
Enfas i schaktstam.
Reglas via bakfallskontakt

☐

Dörröppnare
Trefas i schaktstam
Reglas via bakfallskontakt

Vilka dörrar (på vilka plan, sida som har schaktdörröppnare, alt. ange i stom underlag)

☐

Dörröppnare
Enfas på korgtak
Reglas via gränsbrytare

☐

Dörröppnare
Trefas på korgtak
Reglas via gränsbrytare

☐

Styrssystem hiss drar potentialfritt relä/kontaktor för öppning puls/trigg ÖPPNA (behövs ej om externa armbågskontakter, radiomottagare etc.). Öppnare sköter tidsstyrning.

Om hiss-styrstem skall styra dörröppnare, så ger hiss-styrssystem puls relä när

☐

Automatiskt vid varje resa/tryck

☐

Manuellt triggad, vid extra tryck när hiss står i plan. (extra tryck anrop), eller separat knapp i korg

☐

Annan lösning

Motorlås slagdörr

Om slagdörrar och motorlås, ange ANTAL dörrar i rutan:

Ange vilka dörrar i schaktstamsunderlag eller under "Annan lösning" nedan

☐

Existerande hårdvara.

Spänning

☐

AC

☐

DC

☐

Existerande lås har motorlås

☐

Hisselektronik kollar möjlighet med nya lås, med inbyggt motorlås

☐

Potentialfria brytare för förregling finns i schakt

Motorlås öppnar/impuls när

☐

Automatiskt när korg är i plan

☐

När potentialfri kontakt (typ knapp, nyckel teleradio) ger signal.

☐

Hiss skall hålla tidkrets med tidrelä.

☐

Signalknapp i korg, med utgång på korgtak 24VDC

☐

Signalknapp i korg, med utgång i schakt 24VDC (aktuellt plan, där hiss är med motorlås)

Annan lösning

Övrigt för projekt

(andra krav, trefas gräns, möjlighet ange korgmått om osäker om exempelvis överstor korgarea och man vill Hisselektronik dubbelkollar, avvikande spänningar fläkt korg/maskin (mot enfass), andra förtydliganden / bra veta)

Särskilda garantiönskemål

* Förutsätter att underlaget för leveransen är korrekt säkerställda med faktiskt slut-installationsdata på plats efter ombyggnad.

Skicka in formulär

Alternativt skriv ut, scanna in och skicka.

Också möjligt skriva ut till PDF dokument, som man skickar.

Om menyknappar i formulär ej fungerar så använd konventionell meny. Typ ARKIV / Skriv ut som PDF (Windows ofta: Ctrl+P) / Spara som (Shift+Ctrl+S) eller liknande.

På första sidan finns återställningsknapp, som bör tryckas i inför varje ny hiss för att ej få med sig äldre värden.

För att garanteras bästa upplevelse om dokument används digitalt så använd original Adobe Acrobat Reader av senare version. (ej via exempelvis Google Chrome / Microsoft Edge's interna enkla förhandsgransknings PDF program. Om man fyllt i hela dokument men inte lyckas "Skicka in formulär" med knapp ovan så SPARA SOM, alternativt skriv ut till PDF. Alternativt skriv ut på vanlig skrivare och scanna in för att inte förlora information innan man stänger ruta. Om ej går använda digitalt så skriv ut och använd med papper och penna om det känns bättre.